

41-902 BYTOM, ul. Estreichera 1
tel. 389-71-93

LINAR BIS
ul. KRUCZA 50A 42-605 Tarnowskie Góry
Zakład Kominarski
Bytom ul. Estreichera 1
Tel: 32 389-71-93

Bytom 29.06.2021r.

RELACJA nr. 297/K/2021r.

MPGKiM Sp.z.o.o
Administracja nr 1
ul. Waryńskiego 2
41-100 Siemianowice Śląskie

ul. Jedności 5 – sprawdzenie możliwości sprawdzenia kotła
c.o.gazowego dla M- 1 w kuchni.


W kuchni istnieje możliwość podłączenia kotła c.o.gazowego z zamkniętą komorą spalania. Z uwagi na brak wolnych przewodów kominowych wykorzystać przewód wentylacyjny z łazienki M-1, zamurować podłączenie wentylacji w łazience, wykonać wsad kwasoodporny dla kotła c.o.gazowego, wykonać górny wylot przewodu spalinowego ponad dachem (obecnie boczny obustronny). Podłączenie wentylacji w kuchni prawidłowe, indywidualne, drożne, nadaje się do użytku.

Wentylację w łazience podłączyć do przewodu kominowego po byłej wentylacji w piwnicy, doprowadzić rurą kwasoodporną do pomieszczenia łazienki o przekroju fi 150 przez ściankę działową (długość rury podłączeniowej około 1m 30cm).
Podłączenie wentylacji w piwnicy do zamurowania.

Podłączenia w M-1 kotła w piwnicy c.o.węglowego oraz pieca kominkowego w pokoju do likwidacji, zamurować otwory do przewodów kominowych.

MISTRZ KOMINIARSKI
Wrocław 137/2010

ul. Jedności 5 / 1

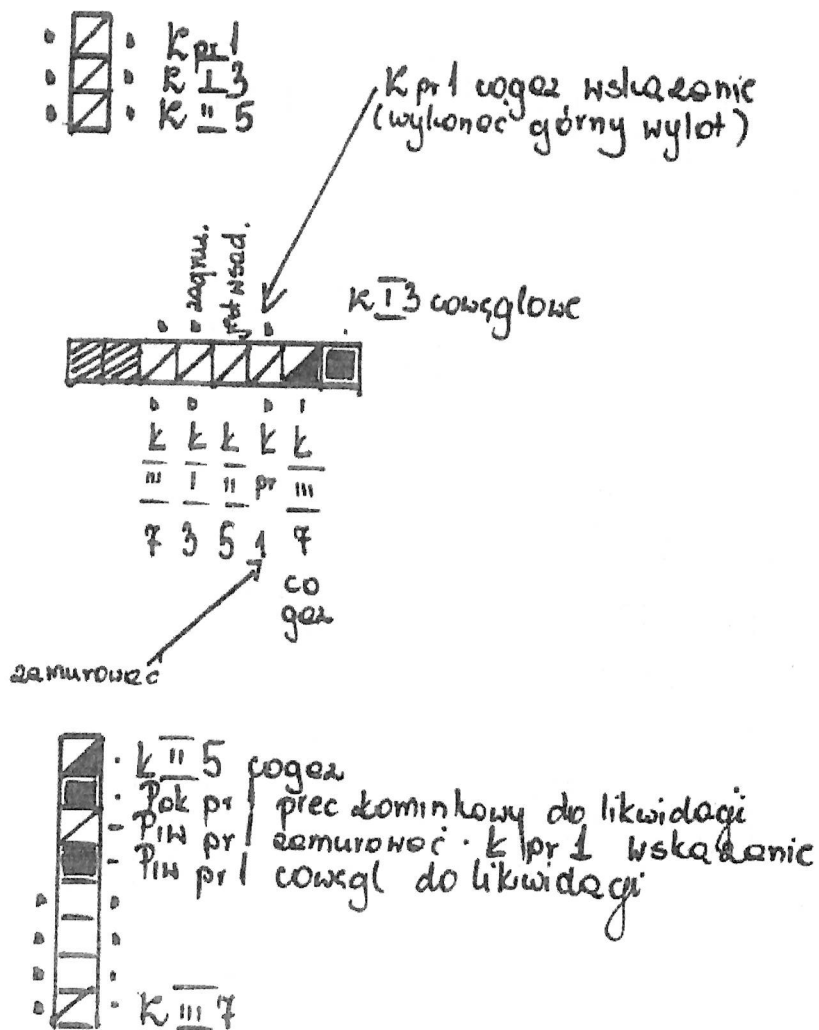

Legenda:

- ☐ - pneo. wentylacyjny
- ◼ - " - spaliny
- ◼ - " - dymowy
- - bouny nylot ponad dachem